


SS被災状況調査・報告書

この様式は、災害発生時のSSの状況を調査し、供給再開が可能か否かの判断材料とするとともに石油組合へ報告する書類となります。

支部名	SS名	記入者名
会社名	TEL	記入日時 年 月 日 □AM / □PM :

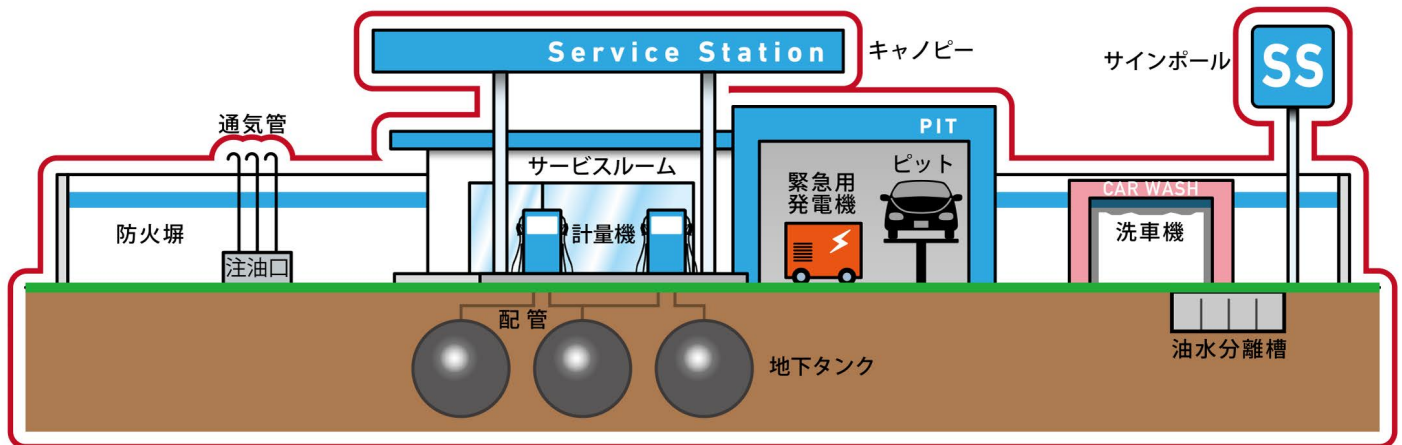

被災状況の該当する□に✓

全体	店舗の状況	□営業可能 / □応急対応すれば営業可能 / □営業不可能	
	電力の状況	□通電している / □停電している→□照明・□動力・□その他[]	
	出火	□異常なし / □あり→□建物・□設備機器・□キャンノピー・□計量機・□その他[]	
	キャンノピー	□異常なし / □被災した→□照明・□幕板・□倒壊・□傾斜・□その他[]	
外観・地上設備	サインポール	□異常なし / □被災した→□面板落下・□面板割れ・□ポール傾斜・□ポール倒壊・□その他[]	
	建物	□異常なし / □被災した→□ガラス・□ドア・□壁・□天井落下・□その他[]	
	防火堀	□異常なし / □被災した→□傾き・□全倒壊・□一部倒壊 [詳細:]	
	計量機	□異常なし / □被災した→□油漏れ[台]・□傾き[台]・□転倒[台]・□破損[台]	
地下設備	配管	□異常なし / □被災した→□通気管・□タンク上部・□計量機内部・□給油口・□その他[]	
	油水分離槽	□異常なし / □被災した→□蓋部分・□内部破損・□水漏洩・□その他[]	
	地下タンク	□異常なし / □被災した→□検知管 [タンク番号 番/油種: □R・□H・□D・□K・□他] □タンク内水 [タンク番号 番/ mm] □検知管 [タンク番号 番/油種: □R・□H・□D・□K・□他] □タンク内水 [タンク番号 番/ mm]	
	油の漏洩	□異常なし / □あり→□計量機・□配管・□ピット・□ポンプ室・□その他[]	
外構部分・インフラ	土間ひび割れ	□異常なし / □あり→□乗り入れ口・□計量機付近・□タンク付近・□ピット・□その他[]	
	集水溝	□異常なし / □被災した→□乗り入れ口・□分離槽付近・□その他[]	
	乗り入れ部分	□異常なし / □被災した→□陥没[m]・□段差[m]・□その他[]	
	ガス	□異常なし / □被災した→□ガス漏れしている→ [□ガス会社へ連絡済み / □ガス停止済み]	
	水道	□異常なし / □断水している / □漏水している [場所: 付近]	
	電話	□異常なし / □使用不可→□スタッフの携帯電話で通話可能・□その他[]	

緊急用発電機	・エンジン: □異常なし / □要整備	・エンジンオイル: □良好 / □要補充
	・エアフィルター: □良好 / □要交換	・燃料: □補充済 / □未補充

■ 周辺の状況 [具体的に記載]	周辺地域の被害状況は?	周辺道路の被害状況は?	電力・水道の供給状況は?
---------------------	-------------	-------------	--------------